

Platten-Rückschlagventile DCV 6

Einklemmbauart als Zwischenflanschausführung, Edelstahl, PN 40, DN 15 ... DN 100

Beschreibung

Rückschlagventile mit am Gehäuse angegossenem Universal-Zentrierbund für die genaue Zentrierung zur problemlosen Montage zwischen DIN/EN-Flansche PN 6...PN 40. Verwendung für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten in der Energie- und Prozesstechnik. Für schwingungsfähige Systeme mit stark pulsierenden Volumenströmen, wie z. B. kurz hinter Verdichtern, sind Platten-Rückschlagventile weniger geeignet.

Standardausführung


Typ	Gehäuse	Funktionsteile	Abschluss
DCV 6	Edelstahl 1.4581 austenitisch	Edelstahl austenitisch	metallisch dichtend

Anschlüsse, Baulängen

Einbau zwischen Flansche mit Abmessungen nach EN 1092 bzw. DIN 2501, PN 10/16/25/40. Gehäuse-Dichtflächen nach EN 1092, Form A (entspr. DIN 2526 Form B). Baulänge nach EN 558-1, Tabelle 11, Grundreihe 52 (entspr. DIN 3202 Teil 3, Reihe K5).

Einsatzgrenzen

Druck/Temperaturgrenzen

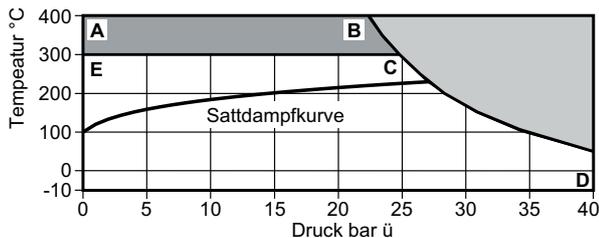


- In diesem Bereich darf das Ventil nicht eingesetzt werden.
- In diesem Bereich entweder DCV6 mit hochtemperatur Feder oder DCV6 ohne Feder verwenden.

- A-B-D** DCV6 mit hochtemperatur oder ohne Feder
- E-C-D** DCV6 mit standard oder verstärkter Feder

Hinweis: Die dargestellten Einsatzgrenzen beziehen sich auf metallisch dichtenden Ventilsitz. Bei weichdichtendem Ventil (Viton oder EPDM) sind die unten aufgeführten Grenzen zu beachten.

Nenndruckstufe:	PN 40
Prüfüberdruck für die Festigkeitsprüfungen:	60 bar
Auslegungsüberdruck PMA	40 bar @ 50 °C
Auslegungstemperatur TMA	400 °C @ 22,4 bar
max. Betriebsüberdruck PMO	40 bar @ 50°C
Max Betriebs-temperatur TMO	Standard-Feder 300 °C @ 33,3 bar
	Verstärkte Feder 300 °C @ 33,3 bar
	Hochtemperatur Feder NIMONIC 400 °C @ 31,2 bar
Temperaturgrenzen weichdichtend	Ohne Feder 400 °C @ 31,2 bar
	Viton für Mineralöle, Gase und Luft - 25° bis + 205°C
Min. Betriebstemperatur	EPDM für Wasser - 40° bis + 120°C
	- 10 °C

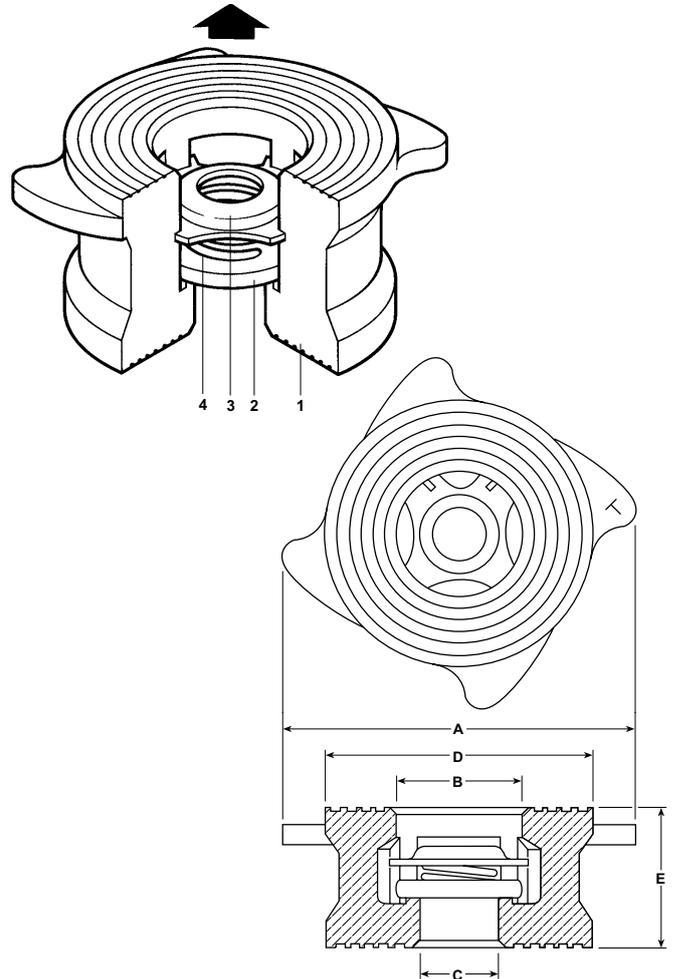


Werkstoffe

Nr.	Bauteil	Werkstoff	entspr.
1	Gehäuse	Edelstahl austenitisch 1.4581	
2	Ventilplatte	Edelstahl austenitisch ASTM A276 316	1.4401
3	Federkappe	Edelstahl austenitisch BS 1449 316 S11	1.4404
4	Standard-Feder	Edelstahl austenitisch BS 2056 316 S42	1.4404
	verstärkte Feder	Edelstahl austenitisch BS 2056 316 S42	1.4404
	Sonderfeder (>300°C)	Nickellegierung NIMONIC 90	

Abmessungen (mm), Gewichte (kg), k_{vs} -Werte (m^3/h)

Größe DN	Maße in mm					k_{vs} in m^3/h	Gewicht in kg
	A	B	C	D	E		
15	64	22	15	48	25	4,4	0,25
20	73	27	20	61	31,5	7,5	0,45
25	85	33	25	71	35,5	12	0,67
32	95	41	32	81	40,0	17	0,85
40	106	49	40	91	45,0	26	1,12
50	119	59	50	105	56,0	39	1,75
65	149	75	65	125	63,0	58	2,75
80	158	90	80	141	71,0	86	3,58
100	189	111	100	164	80,0	158	5,39

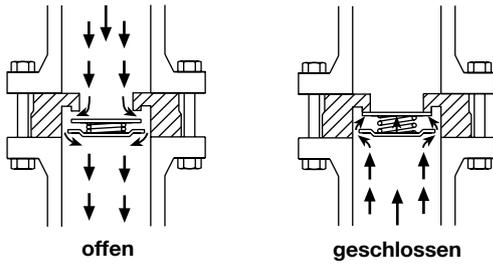

Öffnungsdrücke

Öffnungsdrücke bei Volumenstrom Null in mbar für Standard-Feder
(→ = Durchflussrichtung):

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
↑	25	25	25	27	28	29	30	31	33
→	22,5	22,5	22,5	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,5
↓	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Öffnungsdruck für verstärkte Feder: 700 mbar

Wenn niedrigste Öffnungsdrücke erforderlich sind, können die Ventile in Sonderausführung ohne Feder in senkrechte Leitungen mit Durchflussrichtung von unten nach oben eingebaut werden.

Öffnungsdrücke ohne Feder in mbar:

↑	2,5	2,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,5
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Funktion

Die Ventilplatte wird durch den Druck des Durchflussmediums gegen die Federkraft vom Sitz abgehoben und somit das Ventil geöffnet. Die Feder schließt das Ventil, sobald die Strömung Null wird und bevor ein Rückstrom einsetzen kann.

Druckverluste


Druckverlustdiagramm für Wasser von 20 °C bei geöffnetem Ventil. Zur Bestimmung der Druckverluste von anderen Medien ist der äquivalente Wasservolumenstrom zu berechnen.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf Ventile mit Standardfeder in horizontalen Leitungen. Bei senkrechtem Einbau können im Bereich kleinen Teilöffnungshubes geringe Abweichungen auftreten.

Berechnung des äquivalenten Wasservolumenstromes für andere Medien:

$$\dot{V}_w = \dot{V} \sqrt{\frac{\rho}{1000}}$$

- \dot{V}_w = äquivalenter Wasservolumenstrom in l/s oder m³/h
- ρ = Dichte des Mediums (im Betriebszustand) in kg/m³
- \dot{V} = Volumenstrom des Mediums (im Betriebszustand) in l/s oder m³/h

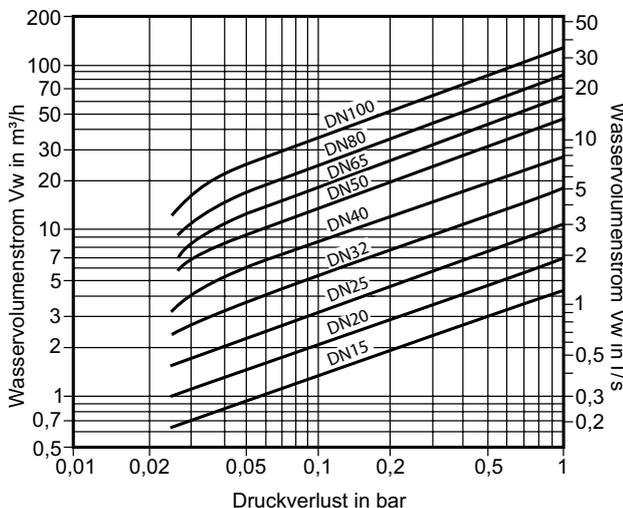

Dichtheit im Abschluss

Abschluss	Dichtheit entsprechend
metallisch dichtend	DIN EN 12266, Leckrate D
weichdichtend	DIN EN 12266, Leckrate A

Einbau

Die Ventile sind einfach zwischen zwei Rohrleitungsflansche zu klemmen. Zur Abdichtung dienen ein- und ausgangsseitig herkömmliche Flachdichtungen. Die Flansche werden durch entsprechend lange Sechskant- oder Stiftschrauben wie normale Flanschverbindungen zusammengezogen (kreuzweise anziehen). Vorher zur einwandfreien Zentrierung das Ventil so drehen, dass der angegossene Universalzentrierbund die Verbindungsschrauben berührt. Durch den am Gehäuse angegossenen Universalzentrierbund lassen sich die Ventile zwischen allen Flanschen mit Abmessungen nach EN 1092, PN 6/10/16/25/40 zentrieren.

Hinweis: Flansche, Schrauben Muttern und Dichtungen gehören nicht zum Lieferumfang und müssen bauseits beigeestellt werden.

Einbaulage

Einbaulage beliebig mit Durchflusspfeil in Strömungsrichtung zeigend. Lediglich Ventile ohne Feder für niedrigste Öffnungsdrücke dürfen nur in senkrechte Rohrleitungen mit Durchfluss von unten nach oben eingesetzt werden.

Sicherheitshinweis

Vor Beginn jeder Arbeit zum Ausbau der Ventile darauf achten, dass Zu- und Abfluss abgesperrt sind und das Ventil drucklos und abgekühlt ist.

Ventile mit verstärkter Feder keinesfalls auseinander nehmen. Durch die starke Federkraft könnte der Federteller bei unsachgemäßem Vorgehen aus dem Gehäuse herausschnellen.

Wenn Ventile mit weichdichtendem Abschluss aus Viton einer Temperatur > 315°C ausgesetzt werden, kann sich das Viton zersetzen und es kann Flusssäure entstehen. Nur mit Schutzhandschuhen berühren, eventuelle Dämpfe nicht einatmen.

Sonderausführungen

Federn:	Ohne Feder für niedrigste Öffnungsdrücke, Verstärkte Feder (nur für DN 15...DN 65), Feder aus NIMONIC für Temperaturen > 300°C
Abschluss:	weichdichtend Viton für Mineralöle, Gase und Luft weichdichtend EPDM für Wasser

Gehäuse-Markierung	Feder	Abschluss
N	NIMONIC 90	metallisch dichtend
H	verstärkte Feder*	metallisch dichtend
W	ohne Feder	metallisch dichtend
V	Standard-Feder	weichdichtend Viton
E	Standard-Feder	weichdichtend EPDM
WV	ohne Feder	weichdichtend Viton
WE	ohne Feder	weichdichtend EPDM
HV	verstärkte Feder*	weichdichtend Viton
HE	verstärkte Feder*	weichdichtend EPDM
T	Ventil getestet nach DIN EN 12266, Leckrate D	

*nur für DN 15...DN 65

Wartung

Die Ventile sind wartungsfrei. Ersatzteile sind nicht erhältlich.

Einstufung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Anwendung: für Fluide der Gruppen 1 und 2.

Nennweite	Kategorie	CE-Kennzeichnung
DN 15...25	GIP	Art. 4, Abs. 3, gute Ingenieurpraxis, CE-Kennzeichnung nicht zulässig.
DN 32...100	2	mit CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung.