


**Anexo a los manuales**  
**IM-P323-32, IM-P323-33, IM-P323-34 y IM-P323-35**  
**Diagramas de Cableado**  
**para conectar el transmisor de presión EL2600 a los**  
**controladores SX80 o SX90**

**Advertencia:** Solo se puede garantizar un funcionamiento seguro de este producto si se instala, configura, usa y mantiene correctamente y por personal cualificado como se indica en el manual que acompaña a la unidad. Es la obligación del gestor de seguridad de la compañía asegurarse que los datos específicos del producto y la información de seguridad, se entiendan y se pongan en práctica. Cuando se usa un sensor como el EL2600 de Spirax Sarco se deben seguir los diagramas de cableado de este documento para su correcta instalación. Recomendamos conectar el sensor al instrumento usando un cable apantallado.

**Cableado para conectar el transmisor EL2600 al SX80:**

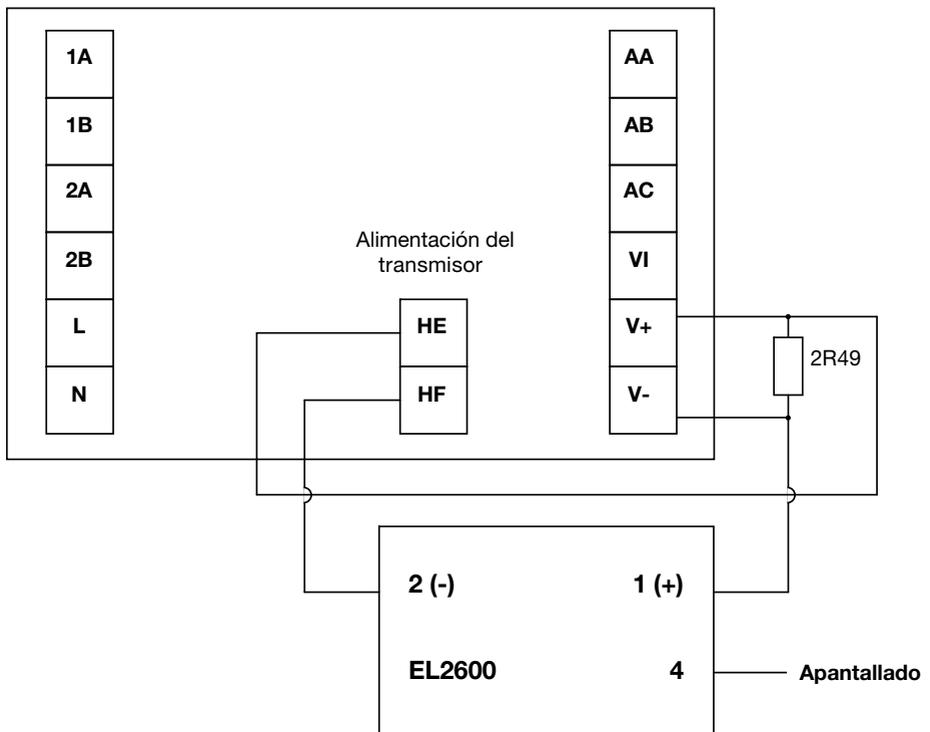

## Cableado para conectar el transmisor EL2600 al SX90:

