Débitmètre TVA
Schéma de mise en service

IM-P192-03
MI Indice1

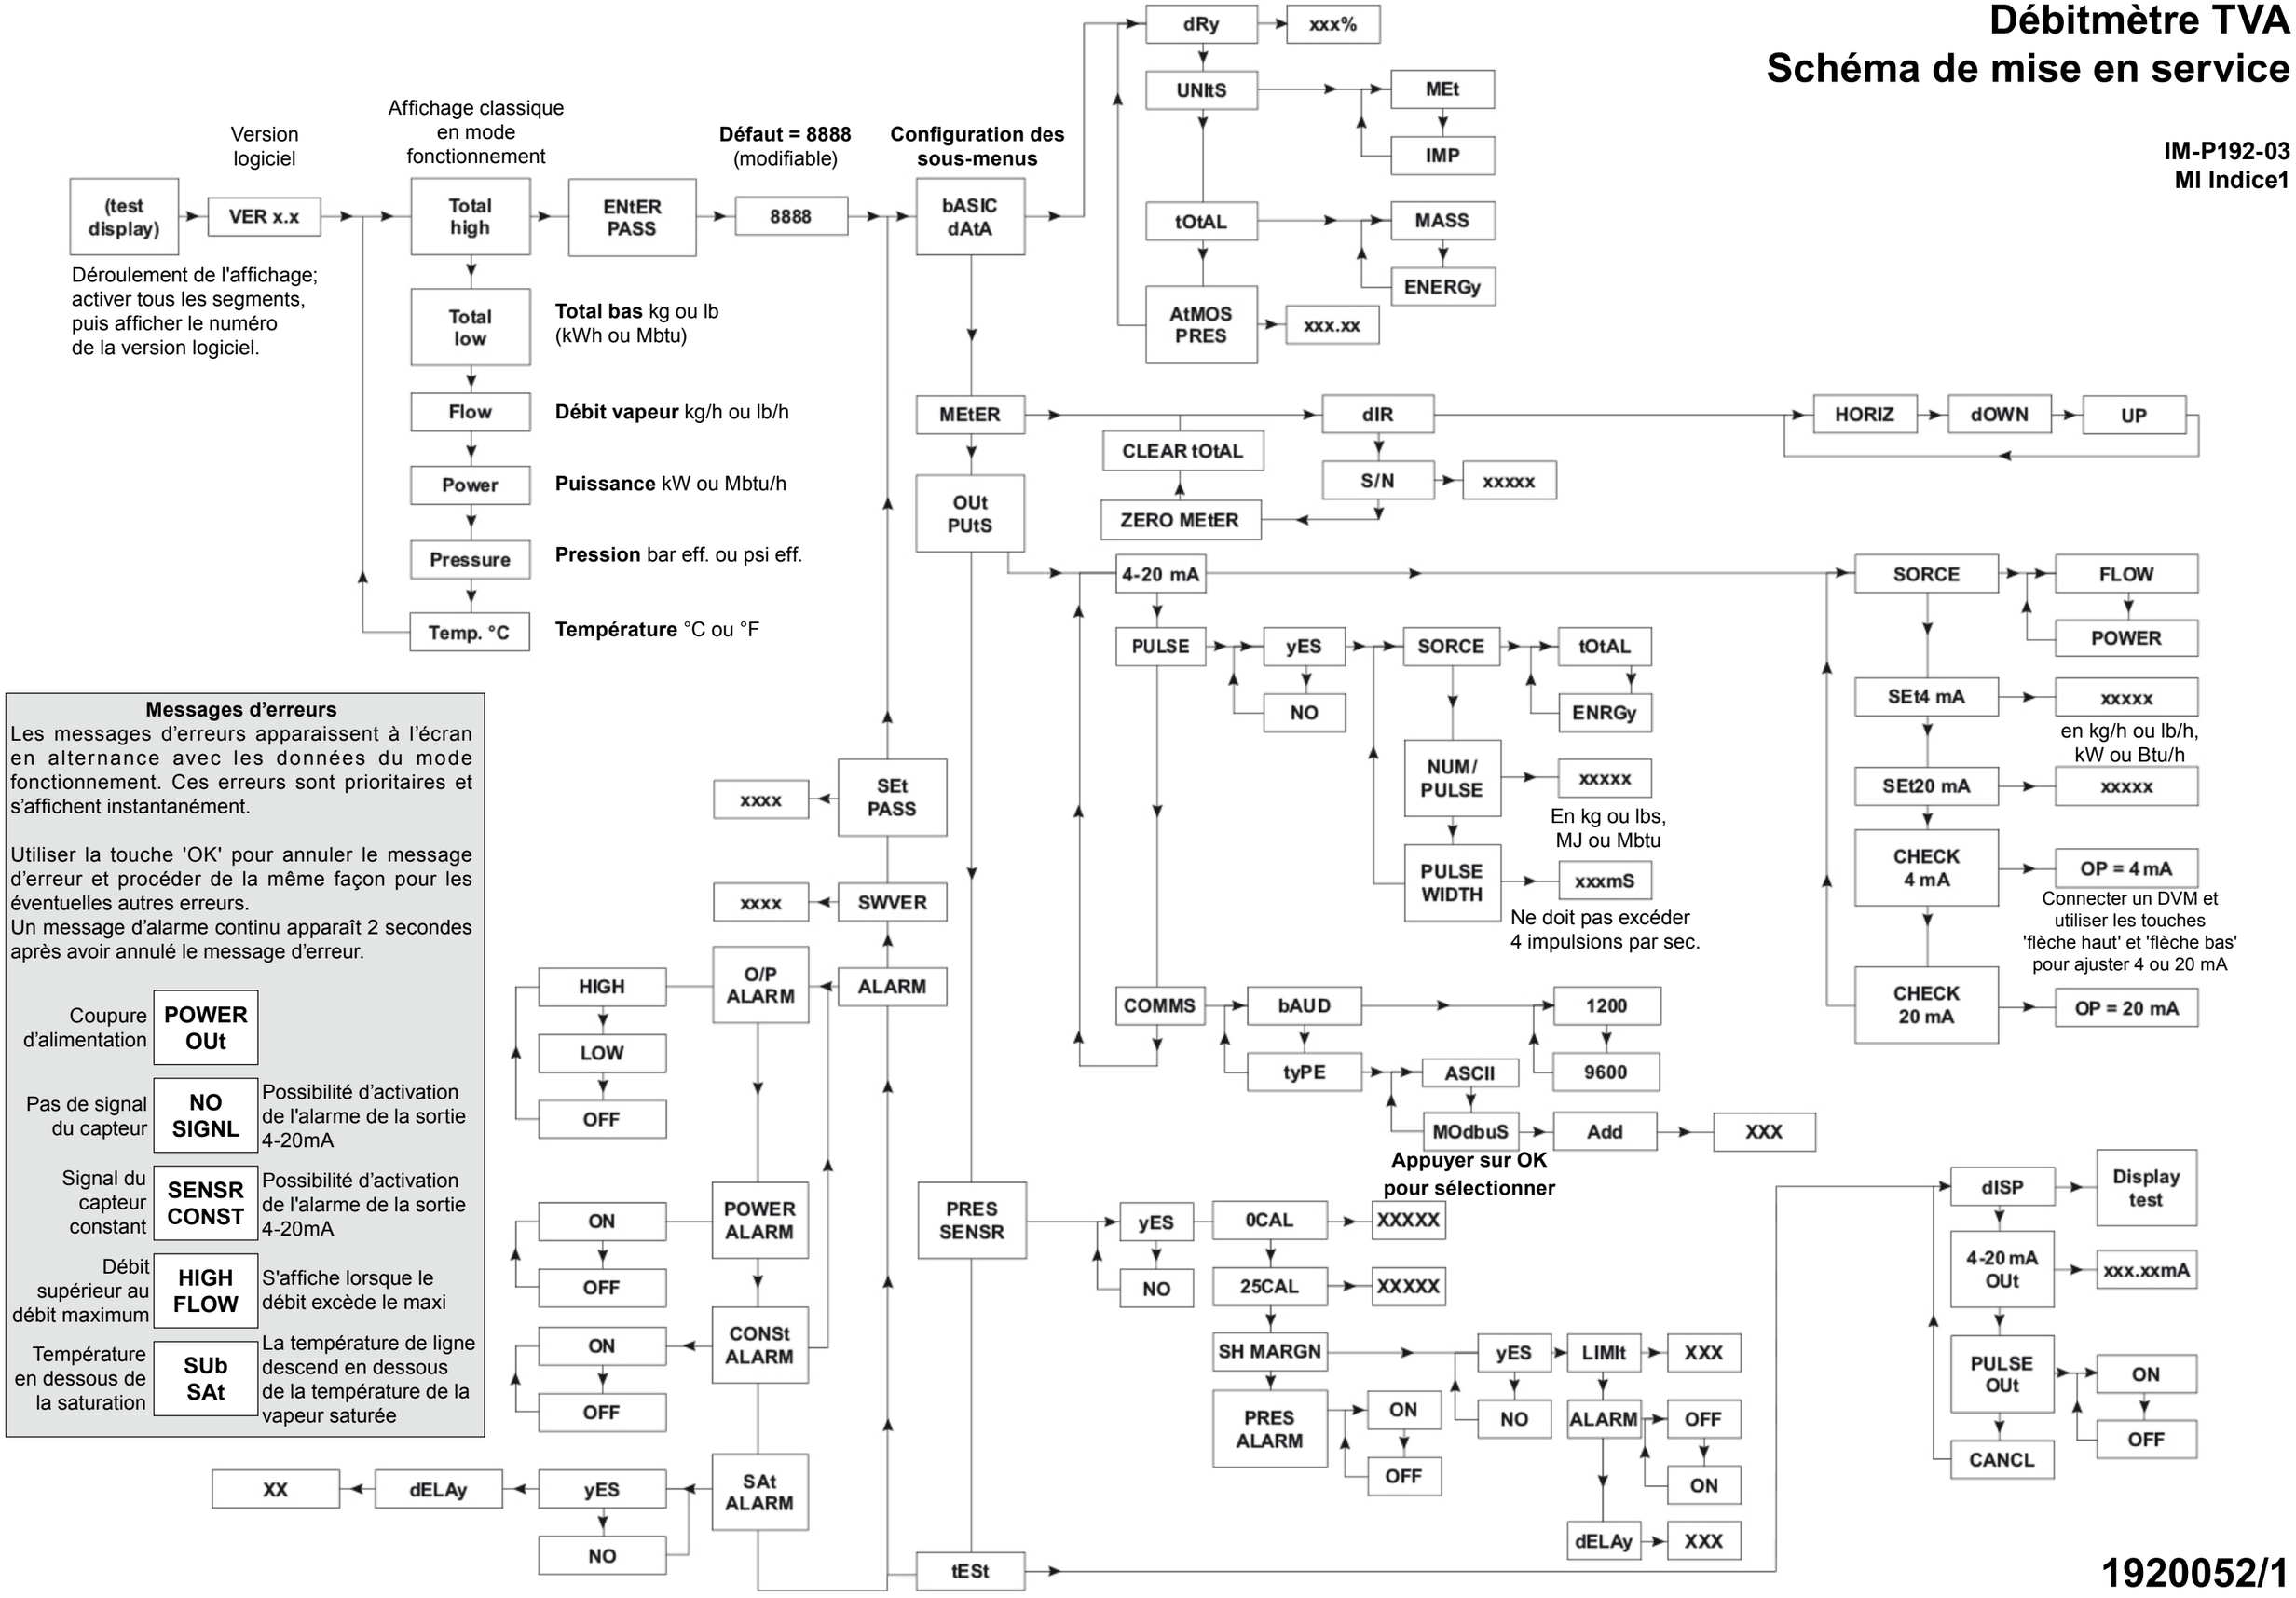

Messages d'erreurs
Les messages d'erreurs apparaissent à l'écran en alternance avec les données du mode fonctionnement. Ces erreurs sont prioritaires et s'affichent instantanément.

Utiliser la touche 'OK' pour annuler le message d'erreur et procéder de la même façon pour les éventuelles autres erreurs.
Un message d'alarme continu apparaît 2 secondes après avoir annulé le message d'erreur.

Coupure d'alimentation	**POWER OUt**	
Pas de signal du capteur	**NO SIGNL**	Possibilité d'activation de l'alarme de la sortie 4-20mA
Signal du capteur constant	**SENSR CONST**	Possibilité d'activation de l'alarme de la sortie 4-20mA
Débit supérieur au débit maximum	**HIGH FLOW**	S'affiche lorsque le débit excède le maxi
Température en dessous de la saturation	**SUb SAt**	La température de ligne descend en dessous de la température de la vapeur saturée

1920052/1