




블로우다운 폐열회수 시스템 선정표

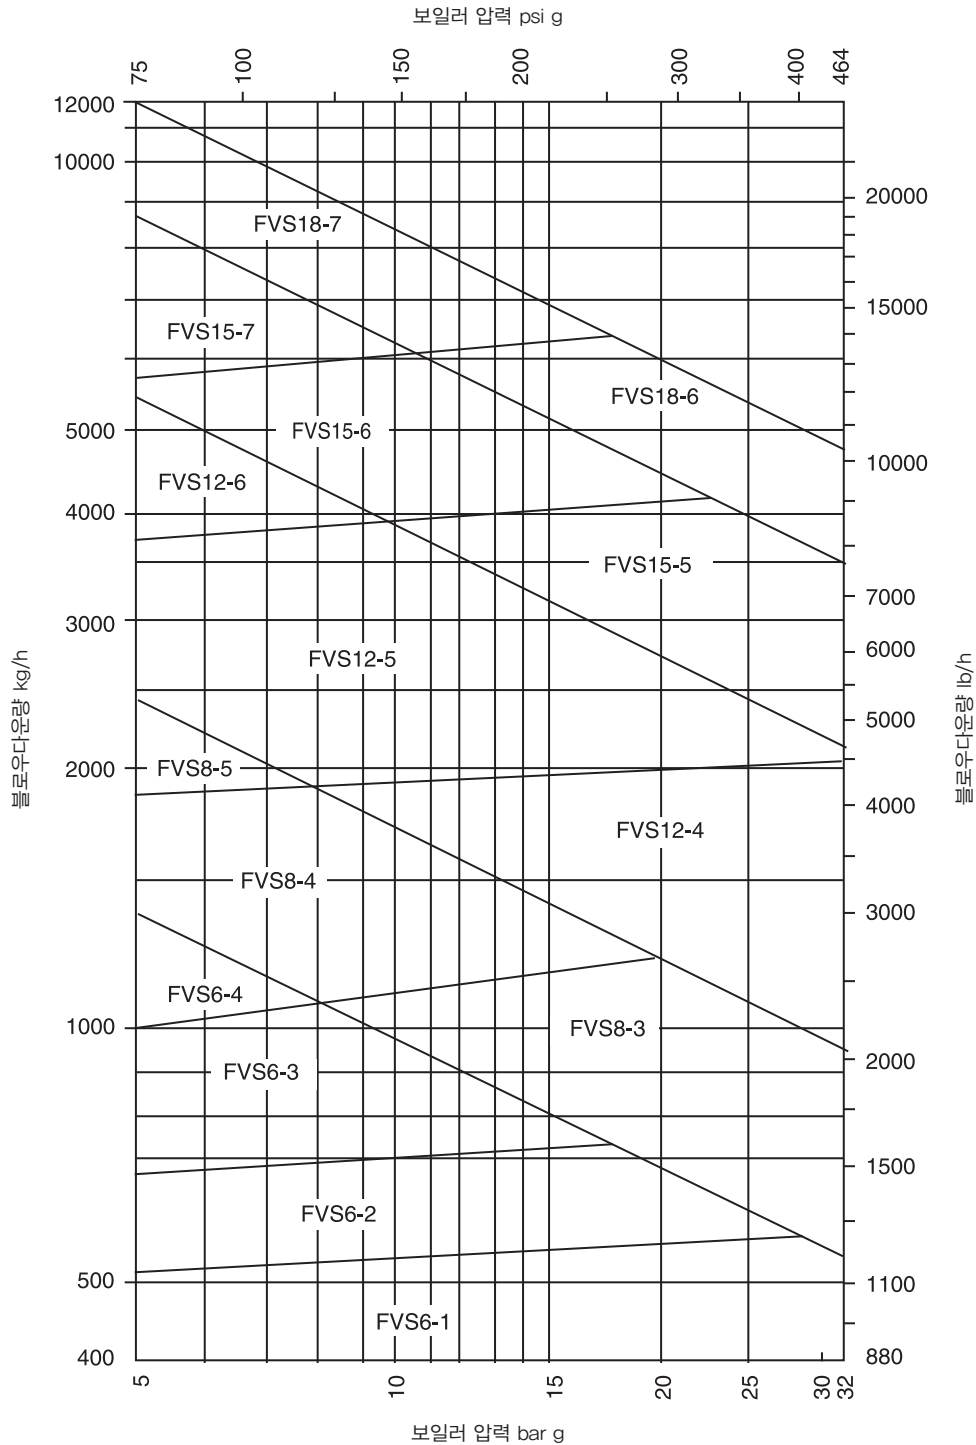

주 : 재증발증기 발생압력 : 0.2 bar g 기준